

## Batten mount presence detector Leistenmontierter Präsenzmelder Detector de presencia con montaje sobre revestimientos de madera Detector de presença instalado em suporte DéTECTeur de présence monté sur réglette Rilevatore della presenza del supporto Batten



**EN** This device should be installed by a qualified electrician in accordance with the latest edition of the IEE wiring regulations.

**PT** Somente um eletricista qualificado deve instalar este dispositivo.



**DE** Dieses Gerät ist ausschließlich von qualifizierten Elektrofachkräften zu installieren.

**FR** Seul un électricien qualifié peut installer ce dispositif.

**ES** Somente um eletricista qualificado deve instalar este dispositivo.

**IT** Il dispositivo deve essere installato da un elettricista qualificato.

## POSITIONING | POSITIONIERUNG | POSICIONAMIENTO | POSICIONAMENTO | POSITIONNEMENT | POSIZIONAMENTO

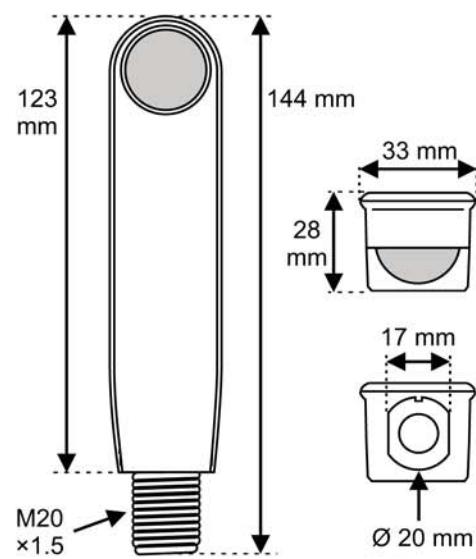

**EN** This device is designed to be mounted directly to the outside of a luminaire.

- Do not site the unit where direct sunlight might enter the sensor.
- Do not site the sensor within 1m of any lighting, forced air heating or ventilation.
- Do not fix the sensor to an unstable or vibrating surface.

**ES** Este dispositivo está diseñado para montarse directamente en el exterior de una luz.

- Evite que la luz del sol incida directamente sobre el sensor.
- No coloque el sensor a menos de 1 m de luces, salidas de calefacción por aire forzado o ventilación.
- No fije el sensor a superficies que vibren o no sean estables.

**FR** Ce dispositif est conçu pour être monté directement à l'extérieur d'un luminaire.

- Ne pas placer l'unité dans une position où la lumière directe du soleil pourrait pénétrer dans le capteur.
- Ne pas placer le capteur à moins d'un mètre de tout dispositif d'éclairage, de chauffage ou de ventilation à air forcé.
- Ne pas fixer le capteur sur une surface instable ou vibrante.

**DE** Dieses Gerät auf die direkte Montage an der Außenseite eines Leuchtmittels ausgelegt.

- Einheit so anbringen, dass der Sensor vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.
- Sensor mit Mindestabstand von 1m zu Lichtquellen, Luftheizung oder Ventilation anbringen.
- Sensor nicht an einer instabilen oder vibrierenden Oberfläche montieren.

**PT** Este dispositivo foi concebido para ser montado diretamente no exterior da luminária.

- Não instale a unidade num local onde a luz solar direta possa incidir no sensor.
- Não coloque o sensor a menos de 1m de qualquer iluminação, aquecimento ou ventilação de ar forçado.
- Não fixe o sensor em uma superfície instável ou sujeito a vibrações.

**IT** Dispositivo progettato per il montaggio diretto all'esterno di un apparecchio di illuminazione.

- Non collocare l'unità in una posizione in cui la luce diretta del sole possa entrare nel sensore.
- Non posizionare il sensore a meno di un metro da un qualsiasi tipo di illuminazione, sistema di riscaldamento o ventilazione.
- Non installare il sensore su superfici instabili o soggette a vibrazioni.

## INSTALLATION | INSTALACIÓN | INSTALLAZIONE | INSTALAÇÃO

**EN** Take care to prevent damage to the lens and surrounding IP seal: do not grip unit at the lens end, and hold the square body near the threaded end when installing and tightening the nut.



**PT** Tome cuidado para evitar danos às lentes e vedações IP nas proximidades: não segure a unidade nas extremidades da lente e segure o corpo quadrado próximo à extremidade roscada ao instalar e apertar a porca.

**DE** Beschädigungen der Linse und der umliegenden IP-Dichtung sind zu verhindern: Einheit nicht an der Linse greifen; Komponente bei der Installation und dem Anziehen der Mutter eng an dem Ende mit Gewinde greifen.

**FR** Prenez soin de ne pas endommager la lentille et le joint IP. Ne tenez pas l'unité par la lentille. Tenez le boîtier carré à proximité de l'extrémité filetée pour installer et serrer l'écrou.

**ES** Tenga cuidado y evite que la lente y la junta IP que la rodea sufran daños: no agarre la unidad por el extremo de la lente y mantenga la superficie cuadrada cerca del extremo roscado al montar y apretar la tuerca.

**IT** Prestare attenzione a prevenire i danni alla lente e alla guaina IP circostante: non afferrare l'unità tenendola dall'estremità dell'obiettivo e impugnare il corpo quadrato vicino all'estremità filettata quando si installa e serra il dado.

## BURN-IN | EINBRENNEN | «BURN-IN» | AJUSTAR | RODAGE | TEST INIZIALE

**EN** If the detector is switching fluorescent lamps, there might be a requirement to have the lamps on at maximum output for a period of time to guarantee lamp life (refer to the manufacturer's information for details).

You can use the handsets to program a time during which the lamps are not allowed to deviate from maximum output. The detector counts the time, and remembers how long has elapsed in the event of a power failure. (When the lamps are changed, the burn-in time should be set again.)

To cancel the burn-in function, select a time of 0.

Refer to the "Controlling with handset" section for instructions on doing this with the SwitchLite CC handset. Refer to the separate SwitchLite IR documentation for instructions on doing this with the SwitchLite IR handset.

**PT** Se o detector estiver alternando lâmpadas fluorescentes, poderá se feito um ajuste para que as lâmpadas tenham rendimento máximo por um período de tempo de modo a garantir sua vida útil (consulte o Manual de Informações do fabricante para obter detalhes).

É possível usar os dispositivos para programar um período durante o qual não se permite que as lâmpadas desviam do rendimento máximo. O detector mede o tempo e se recorda de quanto tempo se passou em caso de falta de energia. (Ao se trocar as lâmpadas, o tempo de ajuste deverá ser novamente definido).

Para cancelar a função ajuste, selecione um tempo "0".

Consulte a Seção "Programação" para instruções sobre como realizá-lo com o dispositivo SwitchLite CC . Consulte a documentação "SwitchLite IR" em separado para instruções sobre como fazer isso com o dispositivo SwitchLite IR

**DE** Falls der Melder Neonleuchten schaltet, kann es erforderlich sein, diese Leuchten über einen gewissen Zeitraum mit maximaler Leistung anzulassen, um die Betriebsdauer der Leuchte sicherzustellen (siehe Herstellerinformationen für mehr Details).

Mit Hilfe der Handsets können Sie eine Zeit einstellen, während der die Leuchten nicht von der Maximalleistung abweichen dürfen. Der Melder zählt die Zeit und speichert im Fall einer Störung ab, wieviel Zeit verstrichen ist. (Bei einem Lampenwechsel sollte die Einbrenndauer erneut eingestellt werden.)

Zum Abbrechen der Einbrennfunktion Dauer von 0 einstellen.

Siehe Abschnitt "Programmierung" für Anweisungen hierfür mit dem Handset SwitchLite CC. Siehe separate SwitchLite IR Dokumentation für Anweisungen hierfür mit dem Handset SwitchLite IR.

**ES** Si el detector enciende y apaga lámparas fluorescentes, puede que sea necesario mantener las lámparas a máxima potencia durante un cierto periodo de tiempo para alargar su vida útil (consulte la información del fabricante para obtener más detalles).

Puede utilizar los mandos para programar un periodo durante el cual las lámparas no puedan desviarse de la potencia máxima. El detector cuenta el tiempo transcurrido y lo recuerda en caso de que se produzca un corte de suministro. (Cuando se cambien las lámparas, deberá establecerse de nuevo el tiempo de «burn-in»).

Para cancelar la función de «burn-in», seleccione 0 como periodo de tiempo.

Consulte la sección "Programación" para obtener instrucciones sobre cómo hacerlo con el mando SwitchLite CC. Consulte la documentación SwitchLite IR independiente para obtener instrucciones sobre cómo hacerlo con el mando SwitchLite IR.

**FR** Si le détecteur sert à commuter des lampes fluorescentes, il peut être nécessaire de les régler sur une valeur de sortie maximale pendant une période prédéfinie afin de garantir leur durée de vie (consultez la documentation du fabricant pour obtenir de plus amples informations).

Vous pouvez utiliser les combinés pour programmer une période pendant laquelle les lampes ne sont pas autorisées à dévier d'une valeur de sortie maximale. Le détecteur mesure le temps, et mémorise la durée écoulée en cas de coupure de courant. (Lorsque les lampes sont remplacées, la durée de rodage doit être redéfinie.)

Pour annuler la fonction de rodage, sélectionnez une durée de 0.

Consultez la section « Programmation avec des boutons poussoirs » pour obtenir des instructions afin d'effectuer cette démarche avec le combiné SwitchLite CC. Consultez le document séparé SwitchLite IR pour obtenir des informations afin d'effectuer cette démarche avec le combiné SwitchLite IR.


**IT** Se il rilevatore sta eseguendo la commutazione delle lampade fluorescenti, potrebbe essere necessario utilizzare un'uscita massima per le lampade per un certo periodo di tempo allo scopo di garantirne la durata (consultare le informazioni del produttore per ulteriori dettagli).

È possibile utilizzare telecomandi per programmare il periodo di tempo in cui le lampade non potranno deviare dall'uscita massima. Il rilevatore esegue il conteggio del tempo e ricorda la durata del tempo trascorso in caso di interruzione dell'alimentazione. (In caso di sostituzione delle lampade, reimpostare il tempo di test iniziale).

Per annullare la funzione di test iniziale, selezionare una durata pari a 0.

Consultare la sezione "Programmazione" per ottenere istruzioni sull'esecuzione di quest'operazione con il telecomando SwitchLite CC. Consultare la documentazione distinta SwitchLite IR per ottenere istruzioni sull'esecuzione di quest'operazione con il telecomando SwitchLite IR.

## SWITCHLITE SLD BATTEN

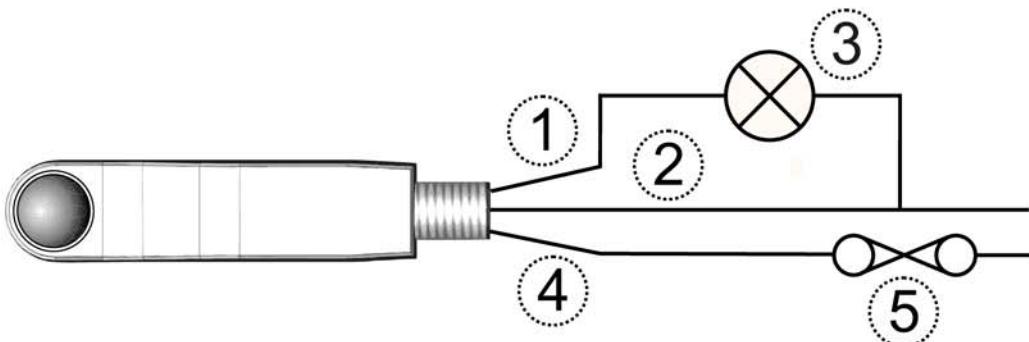

### EN Key

1. Live out (black)
2. Neutral (blue)
3. Load
4. Live in (brown)
5. Circuit protection if required

### DE Zeichenerklärung

1. Netzspannungsführend aus (schwarz)
2. Neutral (blau)
3. Last
4. Netzspannungsführend ein (braun)
5. Kurzschlussicherung, falls nötig

### ES Explicación

1. Live out (negro)
2. Neutro (azul)
3. Carga
4. Live in (marrón)
5. Protección de circuito, si es necesario

### PT Legenda

1. Saída de fase (Preto)
2. Neutro (Azul)
3. Carga
4. Entrada de fase (marrom)
5. Proteção do circuito, caso necessário


### FR Légende

1. Sortie Plus (noir)
2. Neutre (bleu)
3. Charge
4. Entrée Plus (marron)
5. Protection du circuit si nécessaire

### IT Leggenda

1. Live out (nero)
2. Neutro (blu)
3. Carico
4. Live in (marrone)
- 5.
6. Protezione del circuito, se necessaria

## SENSA DDP BATTEN

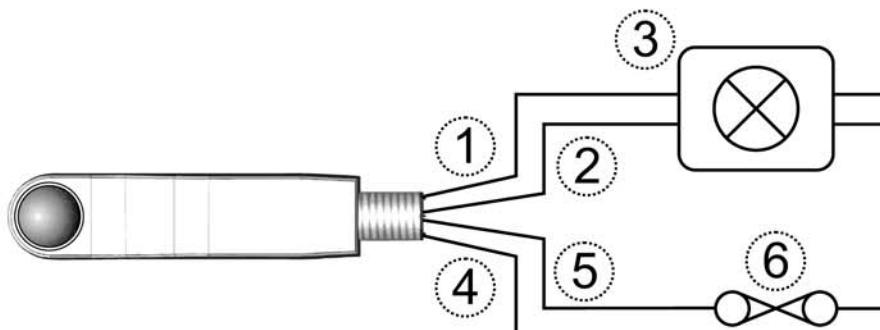

### EN Key

1. Dimming signal + ( red)
2. Dimming signal - ( white)
3. Dimming ballast
4. Neutral (blue)
5. Live in (brown)
6. Circuit protection if required

### DE Zeichenerklärung

1. Abblendsignal + ( rot)
2. Abblendsignal - ( weiß)
3. Dimmer-Vorschaltgerät
4. Neutral (blau)
5. Netzspannungsführend ein (braun)
6. Kurzschlussicherung, falls nötig

### ES Explicación

1. Señal de atenuación + ( rojo)
2. Señal de atenuación - ( blanco)
3. Balasto de atenuación
4. Neutro (azul)
5. Live in (marrón)
6. Protección de circuito, si es necesario

### PT Legenda

1. Sinal de redução de iluminação + ( vermelho)
2. Sinal de redução de iluminação - ( Branco)
3. Reator de redução de iluminação (dimmer)
4. Neutro (Azul)
5. Entrada de fase (marrom)
6. Proteção do circuito, caso necessário

### FR Légende


1. Signal de gradation + ( rouge)
2. Signal de gradation - ( blanc)
3. Ballast à gradation
4. Neutre (bleu)
5. Entrée Plus (marron)
6. Protection du circuit si nécessaire

### IT Leggenda


1. Segnale di regolazione + ( rosso)
2. Segnale di regolazione - ( bianco)
3. Resistore di regolazione
4. Neutro (blu)
5. Live in (marrone)
6. Protezione del circuito, se necessaria

# TESTING | PRÜFEN | PRUEBAS | TESTE | TEST | VERIFICHE

1

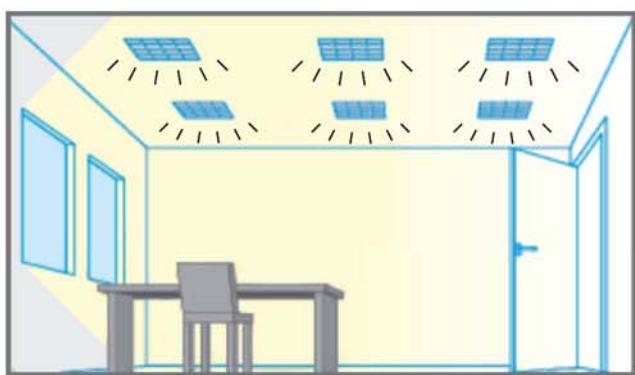

2

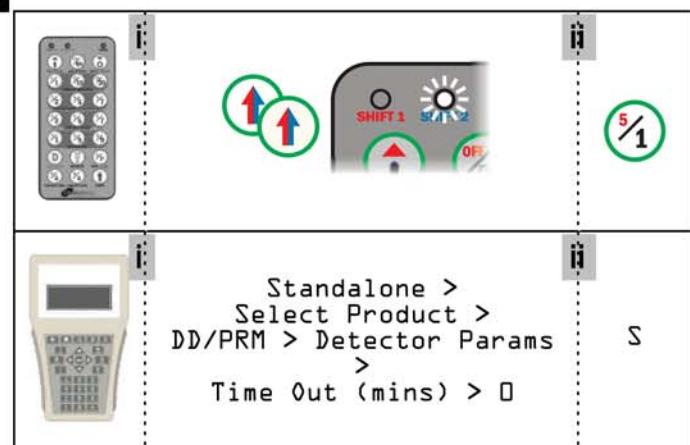

**EN** Power up the sensor – the load should come on immediately.

**DE** Schließen Sie den Sensor an die Stromversorgung an - das System sollte sich sofort einschalten.

**ES** Encienda el sensor: la carga debería encenderse inmediatamente.

**PT** Ligue o sensor - a carga deve ser ativada imediatamente.

**FR** Alimenter le capteur : la charge devrait s'allumer immédiatement.

**IT** Accendi il sensore: il carico dovrebbe attivarsi immediatamente.

**EN** Set a time-out period of 10 seconds using a handset.

**DE** Timeout-Dauer von 10 Sekunden mittels Handset einstellen.

**ES** Establezca un tiempo de espera de 10 s con un mando.

**PT** Defina um intervalo de 10 segundos usando um dispositivo.


**FR** Définissez une période de temporisation de 10 secondes avec un combiné.

**IT** Imposta un periodo di timeout di 10 secondi con il telecomando.

3



4

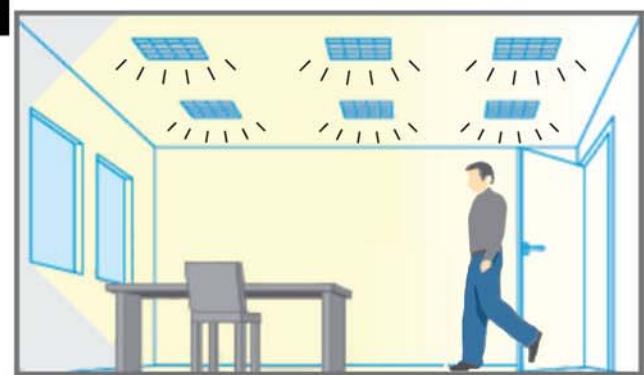

**EN** Vacate the room or remain very still and wait for the load to switch off (this should take less than 2 minutes).

**DE** Verlassen Sie den Raum oder stehen Sie ganz still, um zu prüfen, ob das System sich ausschaltet (dies sollte weniger als 2 Minuten dauern).

**ES** Salga de la habitación o permanezca muy quieto y espere a que la carga se apague (deberían requerirse menos de 2 min).

**PT** Desocupe a sala ou permaneça imóvel e aguarde até a carga ser desativada (istso deve levar menos de 2 minutos).

**FR** Quitter la pièce ou rester immobile et attendre que la charge s'éteigne (ceci devrait prendre moins de deux minutes).

**IT** Abbandona la stanza o cerca di restare il più fermo possibile e attendi lo spegnimento del carico (dovrebbe richiedere meno di 2 minuti).

**EN** Enter the room or make some movement and check that the load switches on.

**DE** Betreten Sie den Raum oder bewegen Sie sich, um sicherzustellen, dass das System sich einschaltet.

**ES** Entre en la habitación o realice algún movimiento y compruebe que la carga se enciende.

**PT** Entre na sala ou faça algum movimento e verifique se a carga é ativada.

**FR** Entrer dans la pièce ou bouger et vérifier que la charge s'allume.

**IT** Entra nella stanza o esegui qualche movimento per verificare che il carico si attivi.

# CONTROLLING WITH HANDSET | STEUERUNG MIT HANDSET | CONTROL CON EL MANDO | CONTROLE COM O APARELHO | CONTRÔLE AVEC COMBINÉ | CONTROLLO MEDIANTE TELECOMANDO

**EN** Point the handset at the detector and press the buttons shown. The detector gives a red flash when it receives a command.

**ES** Apunte con el mando al detector y pulse los botones que se indican. Cuando el detector recibe una orden, parpadea una luz roja.

**FR** Pointer le combiné vers le détecteur et appuyer sur les boutons indiqués. Le détecteur émet un clignotement rouge quand il reçoit une commande.

**DE** Richten Sie das Handset auf den Detektor und drücken Sie die angezeigten Tasten. Der Detektor blinkt rot, wenn er einen Befehl empfängt.

**PT** Aponte o telecomando para o detector e pressione os botões mostrados. O detector emite uma luz vermelha flash ao receber um comando.

**IT** Indirizzare il telecomando verso il rilevatore e premere i pulsanti indicati. Quando riceve un comando, il rilevatore lampeggia in rosso.



## Initialisation | Initialisierung | Inicialización | Inicialização | Initialisation | Inizializzazione

\* default | Voreinstellung | valor predeterminado | padrão | défaut | predefinito

**EN** To test the detector is working (walk test)

**DE** Zur Funktionsprüfung des Detektors (Gehprüfung)



**ES** Para probar que el detector funciona (prueba caminando)

**PT** Para testar se o detector está funcionando (teste de caminhada)

**FR** Pour vérifier que le détecteur fonctionne (test de marche)

**IT** Per testare il funzionamento del rilevatore (test della camminata)

**EN** To stop the LED flashing after a test

**DE** Anhalten des LED-Blinkens nach einer Prüfung



**ES** Para detener el parpadeo de LED tras una prueba

**PT** Para que o LED pare de piscar após o teste

**FR** Pour arrêter le clignotement de la LED après un test

**IT** Per arrestare il lampeggiamento del LED dopo un test

**EN** To set the burn-in time

**DE** Einstellung der Einbrennzeit

\*0 hours | Stunden | horas | Horas | heures | ore

**ES** Para establecer el tiempo de «burn-in»

**PT** Para definir o tempo de ajuste



**FR** Pour définir la durée de rodage

**IT** Per definire il tempo di test iniziale

50 hours | Stunden | horas | Horas | heures | ore



100 hours | Stunden | horas | Horas | heures | ore



**EN** To switch between presence and absence detection

**DE** Schaltung zwischen Anwesenheits- und Abwesenheitserkennung

\* Presence | Präsenz | Presencia | Presença | Présence | Presenza

**EN** Para cambiar entre detección de presencia y de ausencia

**PT** Para alternar entre detecção de presença e ausência







**FR** Pour basculer entre détection de présence et d'absence

**IT** Per alternare il rilevamento di presenza e assenza

Absence | Abwesenheit | Ausencia | Ausência | Assenza



<b>EN</b> To set the ballast type (for dimming devices)	<b>DE</b> Einstellung der Art des Vorschaltgeräts (für Dimm-Vorrichtungen)	* DALI ON: 
<b>ES</b> Para establecer el tipo de balasto (para dispositivos de atenuación)	<b>PT</b> Para definir o tipo de reator (para dispositivos redutores de iluminação (dimmers))	DALI: 
<b>FR</b> Pour définir le type de ballast (pour les dispositifs à gradation)	<b>IT</b> Per impostare il tipo del resistore (per i dispositivi di regolazione)	DSI: 
<b>EN</b> To reset the unit to the factory defaults	<b>DE</b> Zurücksetzen der Einheit auf Werkseinstellungen	<b>D</b>
<b>ES</b> Para restablecer los valores de fábrica de la unidad	<b>PT</b> Para retornar a unidade aos padrões de fábrica	
<b>FR</b> Pour rétablir les valeurs par défaut d'usine de l'unité	<b>IT</b> Per riportare l'unità alle impostazioni di fabbrica	
<b>Light levels   Lichtpegel   Niveles de luz   Níveis de iluminação   Niveaux de lumière   Livelli della luce</b>		
* default   Voreinstellung   valor predeterminado   padrão   défaut   predefinito		
<b>EN</b> To turn the lights on	<b>DE</b> Um die Beleuchtung einzuschalten.	
<b>ES</b> Para encender las luces.	<b>PT</b> Para ligar a iluminação.	
<b>FR</b> Pour allumer les lumières.	<b>IT</b> Per accendere l'illuminazione.	
<b>EN</b> To raise the light level (for dimming devices)	<b>DE</b> Zur Erhöhung des Lichtpegels (für Dimm-Vorrichtungen)	
<b>ES</b> Para subir el nivel de luz (para dispositivos de atenuación)	<b>PT</b> Para aumentar o nível de iluminação (para dispositivos redutores de iluminação (dimmers))	
<b>FR</b> Pour augmenter le niveau de luminosité (pour les dispositifs à gradation)	<b>IT</b> Per aumentare il livello della luce (per i dispositivi di regolazione)	
<b>EN</b> To turn the lights off	<b>DE</b> Um die Beleuchtung auszuschalten.	
<b>ES</b> Para apagar las luces.	<b>PT</b> Desligar a iluminação.	
<b>FR</b> Pour éteindre les lumières.	<b>IT</b> Per spegnere l'illuminazione.	
<b>EN</b> To lower the light level (for dimming devices)	<b>DE</b> Senkung des Lichtpegels (für Dimm-Vorrichtungen)	
<b>ES</b> Para bajar el nivel de luz (para dispositivos de atenuación)	<b>PT</b> Para diminuir o nível de iluminação (para dispositivos redutores de iluminação (dimmers))	
<b>FR</b> Pour abaisser le niveau de luminosité (pour les dispositifs à gradation)	<b>IT</b> Per ridurre il livello della luce (per i dispositivi di regolazione)	
<b>EN</b> To cancel an "on" or "off" override and resume normal operation	<b>DE</b> Abbrechen einer „An-“ oder „Aus“ Überschreibung und Aufnahme des Normalbetriebs	
<b>ES</b> Para cancelar una anulación de «encendido» o «apagado» y reanudar el funcionamiento normal	<b>PT</b> Para cancelar o comando de "ligar" ou "desligar" e reiniciar a operação normal	
<b>FR</b> Pour annuler une commande de dépassement « marche » ou « arrêt » et reprendre un fonctionnement normal	<b>IT</b> Per annullare un override "on" o "off" e riprendere il funzionamento normale	
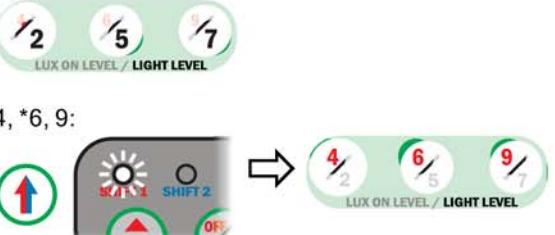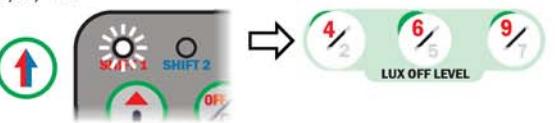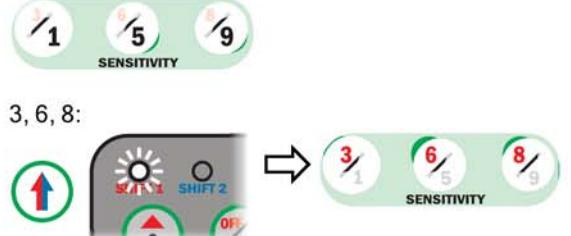
<b>EN</b> To set a target light level (where the lighting system responds to ambient light level)	<b>DE</b> Einstellung eines Ziel-Lichtpegels (an dem das Beleuchtungssystem auf den Umgebungslichtpegel reagiert)	2 = Low   Niedrig   Bajo   Baixo   Faible   Basso 7 = High   Hoch   Alto   Alto   Haut   Alto 9 = None   Keine/r   Ninguno   Nenhum   Aucun   Nessuno
<b>ES</b> Para establecer un nivel de luz objetivo (el sistema de iluminación responde al nivel de luz ambiente)	<b>PT</b> Para um nível-alvo de iluminação (em que o sistema de iluminação responde ao nível de iluminação do ambiente)	2, 5, 7:
<b>FR</b> Pour définir un niveau de luminosité cible (le système d'éclairage réagit au niveau de luminosité ambiante)	<b>IT</b> Per impostare un livello di illuminazione di destinazione (in cui il sistema di illuminazione risponda al livello della luce ambientale)	
<b>EN</b> To set an ambient light level above which lights can't be switched on	<b>DE</b> Einstellung eines Umgebungslichtpegels, bei dessen Überschreitung die Beleuchtung nicht eingeschaltet werden kann	2 = Low   Niedrig   Bajo   Baixo   Faible   Basso 9 = High   Hoch   Alto   Alto   Haut   Alto
<b>ES</b> Para establecer un nivel de luz ambiente por encima del cual no se puedan encender las luces	<b>PT</b> Para definir um nível de iluminação ambiente em que a luzes não se acendam	2, 5, 7:
<b>FR</b> Pour définir un niveau de luminosité ambiante au-dessus duquel les éclairages ne peuvent pas être allumés.	<b>IT</b> Per impostare un livello della luce ambientale al di sopra del quale non sia più possibile accendere le luci	
<b>EN</b> To set an ambient light level above which lights switch off	<b>DE</b> Einstellung eines Umgebungslichtpegels, bei dessen Überschreitung die Beleuchtung ausgeschaltet wird	2 = Low   Niedrig   Bajo   Baixo   Faible   Basso 9 = High   Hoch   Alto   Alto   Haut   Alto
<b>ES</b> Para establecer un nivel de luz ambiente por encima del cual se apaguen las luces	<b>PT</b> Para definir um nível de iluminação ambiente acima do qual as luzes se apagam	2, 5, 7:
<b>FR</b> Pour définir un niveau de luminosité ambiante au-dessus duquel les éclairages s'éteignent.	<b>IT</b> Per impostare un livello della luce ambientale al di sopra del quale spegnere le luci	
<b>Detection   Erkennung   Detección   Detecção   Détection   Rilevamento</b>		
* default   Voreinstellung   valor predeterminado   padrão   défaut   predefinito		
<b>EN</b> To set the time-out period	<b>DE</b> Einstellung der Timeout-Dauer	1, 10, *20 minutes   Minuten   minutos   minutos   minuti:
<b>ES</b> Para establecer el tiempo de espera	<b>PT</b> Para definir o intervalo de tempo	
<b>FR</b> Pour définir la période de temporisation	<b>IT</b> Per impostare il periodo di timeout	5, 15, 30 minutes   Minuten   minutos   minutos   minuti:
<b>EN</b> To change the sensitivity to movement	<b>DE</b> Änderung der Bewegungsempfindlichkeit	10 seconds   Sekunden   segundos   secondes   secondi:
<b>ES</b> Para cambiar la sensibilidad al movimiento	<b>PT</b> Para alterar a sensibilidade ao movimento	
<b>FR</b> Pour modifier la sensibilité au mouvement	<b>IT</b> Per modificare la sensibilità al movimento	1 = Low   Niedrig   Bajo   Baixo   Faible   Basso 9 = High   Hoch   Alto   Alto   Haut   Alto
<b>EN</b> To set the time-out period	<b>DE</b> Einstellung der Timeout-Dauer	1, 5, *9:
<b>ES</b> Para establecer el tiempo de espera	<b>PT</b> Para definir o intervalo de tempo	
<b>FR</b> Pour définir la période de temporisation	<b>IT</b> Per impostare il periodo di timeout	3, 6, 8:

## TROUBLESHOOTING | SOLUCIÓN DE PROBLEMAS | SOLUÇÃO DE PROBLEMAS | FEHLERBEHUNG | DÉPANNAGE | RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

<b>EN</b> What if the load does not come on?	<b>What if the load does not turn off?</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Check that the live supply to the circuit is good. Strap across the L and LIVE OUT terminal to turn the load on.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Confirm that the area is being left unoccupied for longer than the time out period.</li><li>Ensure that the sensor is not adjacent to circulating air, heaters or lamps.</li></ul>
<b>DE</b> Was passiert, wenn die Last nicht zustande kommt?	<b>Was passiert, wenn die Last nicht abnimmt?</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Vergewissern Sie sich, dass die netzspannungsführenden Leitungen an den Schaltkreis intakt sind. Schnallen Sie die Anschlüsse L und LIVE OUT, um die Last einzuschalten.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Stellen Sie sicher, dass der Bereich über die Time-Out-Zeit hinweg nicht betreten wird.</li><li>Stellen Sie sicher, dass der Sensor nicht direkt neben zirkulierender Luft, Heizgeräten oder Leuchten angebracht ist.</li></ul>
<b>ES</b> ¿Y si la carga no se enciende?	<b>¿Y si la carga no se apaga?</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Compruebe que el suministro real al circuito sea óptimo. Atráves del terminal L y LIVE OUT para encender la carga.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Confirme que la zona esté desocupada por un periodo superior al tiempo de espera.</li><li>Asegúrese de que el sensor no esté cerca de corrientes de aire, calefacciones o lámparas.</li></ul>
<b>PT</b> E se não houver carga?	<b>E se a carga não desligar?</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Verifique se a alimentação do circuito está em boas condições. Ligue os terminais L (fase) e RETORNO para ativar a carga.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Confirme se a área permanece desocupada por mais tempo do que o período de tempo limite.</li><li>Verifique se o sensor não fica próximo da circulação de ar, aquecedores ou lâmpadas.</li></ul>
<b>FR</b> Que faire si la charge ne s'allume pas ?	<b>Que faire si la charge ne s'éteint pas ?</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Vérifier qu'il n'y a aucun problème au niveau de l'alimentation du circuit. Relier les bornes L et LIVE OUT pour activer la charge.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Confirmer que la zone reste inoccupée pendant une période plus longue que la période de temporisation.</li><li>S'assurer que le capteur n'est pas situé à proximité d'un courant d'air, de dispositifs de chauffage ou de lampes.</li></ul>
<b>IT</b> Cosa fare se il carico non si attiva?	<b>Cosa fare se il carico non si disattiva?</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Verifica che l'alimentazione in tensione verso il circuito sia corretta. Collega i morsetti L e LIVE OUT per attivare il carico.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Conferma che l'area sia libera per un periodo più lungo del tempo di timeout.</li><li>Verifica che il sensore non si trovi nelle vicinanze di flussi d'aria, sistemi di riscaldamento o lampade.</li></ul>

## EN TECHNICAL DATA

Device:	Switchlite SLD BATTEN	Sensa DDP BATTEN
Weight kg	0.10	0.10
Supply voltage AC	230 +/- 10% @ 50Hz	230 +/- 10% @ 50Hz
Supply voltage DC	N/A	N/A
Power consumption ON mW	840	970
Power consumption OFF mW	840	340
Dimming output (Sensa only)	Basic insulation only. This is not an SELV output - treat as mains potential and use mains-rated wiring.	
Terminal Cap acity	2.5mm <sup>2</sup>	
Cable	1m 1/1.13 solid core cable 105 °C	1m 1/1.13 solid core cable 105 °C
Min load	N/A	N/A
Max load		
Resistive and incandescent lighting	2A	N/A
Resistive and fluorescent lighting	2A	N/A
Compact fluorescent lighting	2A	N/A
Fluorescent lighting	2A	N/A
LED lighting	2A	N/A
Low voltage: primary of transformer)	2A	N/A
supply with relay output	N/A	N/A
supply with open collector output	N/A	N/A
Fans and ventilation equipment	10A	N/A
Max power factor correction capacitance	N/A	N/A
Max load for dimming devices	N/A	10 DSi or DALI ballasts
Purpose	Sensing control	
Type of action	Type 1.B action (micro disconnection)	
Pollution	Degree 2	
Software	Class A	
Rated impulse voltage	4000V	
Temperature °C	-10 to 30	
Humidity	5 to 95% non-condensing	
Material (casing)	Flame retardant PC/ABS	
IP rating	IP65	
Compliance	EMC-2004/108/EC, LVD-2006/95/EC	

## DE TECHNISCHE DATEN

Gerät:	Switchlite SLD BATTEN	Sensa DDP BATTEN
Gewicht kg	0,10	0,10
Versorgungsspannung AC	230 +/- 10 % bei 50 Hz	230 +/- 10 % bei 50 Hz
Versorgungsspannung DC	n.v.	n.v.
Stromverbrauch AN mW	840	970
Stromverbrauch AUS mW	840	340
Dimm-Ausgabe (nur Sensa)	Nur grundlegende Isolierung. Dies ist kein SELV-Ausgang - wie Netzpotenzial behandeln und auf das Netz ausgelegte Kabel verwenden.	
Leiterkapazität	2,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>
Kabel	1 m 1/1,13 Solid-Core-Kabel 105 °C	1 m 1/1,13 Solid-Core-Kabel 105 °C
Min. Last	n.v.	n.v.
Max. Last		
Widerstandsfähige Glühlampen	2A	n.v.
Widerstandsfähige Neonbeleuchtung	2A	n.v.
Kompakte Neonbeleuchtung	2A	n.v.
Neonbeleuchtung	2A	n.v.
LED-Beleuchtung	2A	n.v.
Niederspannung: Beleuchtung (Schaltung auf der Primärseite des Transformators)	2A	n.v.
Versorgung mit Relais-Ausgang	n.v.	n.v.
Versorgung mit Open-Collector-Ausgang	n.v.	n.v.
Ventilatoren und Lüftungssysteme	10A	n.v.
Max. Kapazität der Blindleistungskompensation	n.v.	n.v.
Max. Last für Dimm-Vorrichtungen	n.v.	10 DSi oder DALI-Vorschaltgeräte
Zweck	Steuerung	
Bauweise	Separat montierte Steuerung für bündige Montage	
Aktionsart	Aktionstyp 1.B (Mikro-Abschaltung)	
Verschmutzung	Grad 2	
Software	Klasse A	
Bemessungsstoßspannung	4000V	
Temperatur °C	-10 bis 30	
Feuchtigkeit	5 bis 95 % nicht-kondensierend	
Material (Gehäuse)	Brandverzögerndes PC/ABS	
IP-Schutzklasse	IP65	
Eingehaltene Normen	EMC-2004/108/EC, LVD-2006/95/EC	

## ES DATOS TÉCNICOS

Dispositivo:	Switchlite SLD BATTEN	Sensa DDP BATTEN
Peso (kg)	0,10	0,10
Voltaje de entrada de CC	230 +/- 10 % a 50 Hz	230 +/- 10 % a 50 Hz
Voltaje de entrada de CC	No disponible	No disponible
Consumo energético en encendido en mW	840	970
Consumo energético en apagado en mW	840	340
Salida de atenuación (solo Sensa)	Solo aislamiento básico. No es una salida SELV: debe tratarse como potencial de red y deben utilizarse cables adecuados para los valores nominales de red.	
Capacidad del terminal	2,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>
Cable	1 m de cable de núcleo sólido 1/1,3, 105 °C	1 m de cable de núcleo sólido 1/1,3, 105 °C
Carga mín.	No disponible	No disponible
Carga máx.		
Iluminación incandescente y resistiva	2 A	No disponible
Iluminación fluorescente y resistiva	2 A	No disponible
Iluminación fluorescente compacta	2 A	No disponible
Iluminación fluorescente	2 A	No disponible
Iluminación LED	2 A	No disponible
Bajo voltaje: iluminación (interruptor primario del transformador) suministro con salida de relé	No disponible	No disponible
suministro con salida de colector abierto	No disponible	No disponible
Equipo de ventilación y ventiladores	10 A	No disponible
Capacitancia máx. de corrección del factor de potencia	No disponible	No disponible
Carga máx. para dispositivos de atenuación	No disponible	10 balastos DSI o DALI
Finalidad	Control de sensores	
Tipo de acción	Acción de tipo 1.B (microdesconexión)	
Contaminación	Grado 2	
Software	Clase A	
Voltaje nominal de impulso	4000 V	
Temperatura (°C)	de -10 a 30	
Humedad	Del 5 al 95 % sin condensación	
Material (carcasa)	PC/ABS retardante de llama	
Grado de protección IP	IP65	
Conformidad con normativas	2004/108/CE (CEM), 2006/95/CE (DBT)	

## PT DADOS TÉCNICOS


Dispositivo:	Switchlite SLD BATTEN	Sensa DDP BATTEN
Peso (kg)	0,10	0,10
Tensão de alimentação CA	230 +/- 10%, 50 Hz	230 +/- 10%, 50 Hz
Tensão de alimentação CC	N/A	N/A
Consumo de energia ligado (mW)	840	970
Consumo de energia desligado (mW)	840	340
Saída do redutor de iluminação (dimmer) (somente Sensa)	Somente isolamento básico Esta não é uma saída do SELV - tratar como potencial da alimentação geral e usar o chicote da alimentação geral	
Capacidade do terminal	2,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>
Cabo	1 m. de fio rígido 1/1,13, 105 °C	1 m. de fio rígido 1/1,13, 105 °C
Carga mín.	N/A	N/A
Carga máx.		
Lâmpada incandescente	2 A	N/A
Lâmpada fluorescente	2 A	N/A
Lâmpada fluorescente compacta	2 A	N/A
Lâmpada fluorescente	2 A	N/A
Lâmpada LED	2 A	N/A
Baixa iluminação (ligar ao primário do transformador)		
alimentar com a saída do relé	N/A	N/A
alimentar com a saída do coletor aberto	N/A	N/A
Ventiladores e equipamentos de ventilação	10 A	N/A
Capacitância máxima de correção do fator de potência	N/A	N/A
Carga máx. dos dispositivos redutores de iluminação	N/A	10 reatores DSI ou DALI
Objetivo	Controle de sensibilidade	
Tipo de ação	Ação Tipo 1.B (microdesconexão)	
Poluição	Nível 2	
Software	Classe A	
Tensão de impulso nominal	4 000 V	
Temperatura (°C)	-10 a +30	
Umidade	5% a 95%, sem condensação	
Material (caixa)	PC/ABS retardante de chamas	
Classificação IP	IP65	
Compatibilidade	EMC-2004/108/EC, LVD-2006/95/EC	

# FR DONNÉES TECHNIQUES

Dispositif :	Switchlite SLD BATTEN	Sensa DDP BATTEN
Poids kg	0,10	0,10
Tension d'alimentation CA	230 +/- 10 % à 50 Hz	230 +/- 10 % à 50 Hz
Tension d'alimentation CC	S/O	S/O
Consommation électrique en marche en mW	840	970
Consommation électrique à l'arrêt en mW	840	340
Sortie de gradation (Sensa uniquement)	Isolation de base uniquement. Ceci n'est pas une sortie SELV. À traiter comme potentiel secteur et utiliser un câblage secteur.	
Capacité des terminaux	2,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>
Câble	Câble à brin rigide 1 m 1/1,13 105 °C	Câble à brin rigide 1 m 1/1,13 105 °C
Charge min.	S/O	S/O
Charge max.		
Éclairage résistif et incandescent	2 A	S/O
Éclairage résistif et incandescent	2 A	S/O
Éclairage fluorescent compact	2 A	S/O
Éclairage fluorescent	2 A	S/O
Éclairage LED	2 A	S/O
Basse tension : (commutateur primaire du transformateur)	Éclairage 2 A	S/O
alimentation avec sortie relais	S/O	S/O
alimentation avec sortie collecteur ouvert	S/O	S/O
Ventilateurs et équipements de ventilation	10 A	S/O
Capacitance max. de correction du facteur de puissance	S/O	S/O
Charge max. pour dispositifs à gradation	S/O	Ballasts 10 DSi ou DALI
Rôle	Contrôle de détection	
Type d'action	Action Type 1.B (micro déconnexion)	
Pollution	Niveau 2	
Logiciel	Classe A	
Tension nominale de tenue aux chocs	4 000 V	
Température °C	-10 à 30	
Humidité	5 à 95 % sans condensation	
Matériau (boîtier)	PC/ABS ignifuge	
Indice IP	IP65	
Conformité	EMC-2004/108/EC, LVD-2006/95/EC	

# IT SPECIFICHE TECNICHE

Dispositivo:	Switchlite SLD BATTEN	Sensa DDP BATTEN
Peso in kg	0,10	0,10
Tensione di alimentazione CA	230 +/-10% a 50 Hz	230 +/-10% a 50 Hz
Tensione di alimentazione CC	N/D	N/D
Consumo di energia ACCESO in mW	840	970
Consumo di energia SPENTO in mW	840	340
Uscita di regolazione (solo Sensa)	Solo isolamento di base. Non si tratta di un'uscita SELV: considerarla come potenziale dell'alimentazione di rete e utilizzare un cablaggio con classificazione adeguata.	
Capacità del morsetto	2,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>
Cavo	Cavo da 1 m 1/1,13 solid core 105 °C	Cavo da 1 m 1/1,13 solid core 105 °C
Carico min	N/D	N/D
Carico max		
illuminazione resistiva e incandescente	2 A	N/D
illuminazione resistiva e fluorescente	2 A	N/D
illuminazione fluorescente compatta	2 A	N/D
illuminazione fluorescente	2 A	N/D
illuminazione LED	2 A	N/D
Bassa tensione: (interruttore principale del trasformatore)	2 A	N/D
alimentazione con uscita a relè	N/D	N/D
alimentazione con uscita a collettore aperto	N/D	N/D
Ventole e apparecchiature di ventilazione	10 A	N/D
Capacitanza di correzione del fattore di alimentazione massima	N/D	N/D
Carico massimo per i dispositivi di regolamento	N/D	Resistori 10 DSi o DALI
Scopo	Controllo sensori	
Tipo di azione	Azione di tipo 1.B (micro disconnessione)	
Inquinamento	Grado 2	
Software	Classe A	
Tensione nominale a impulso	4000 V	
Temperatura in °C	Da -10 a 30	
Umidità	da 5 a 95% senza condensa	
Materiale (rivestimento)	Ritardante di fiamma PC/ABS	
Classificazione IP	IP65	
Conformità	EMC-2004/108/EC, LVD-2006/95/EC	

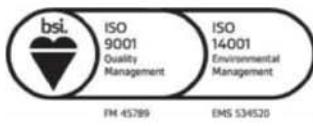

**ESTA**  
energy services and technology association

